
Kit relais appoint électrique
(Code : 075327)

U0587920_1824_FR_3
13/01/2021

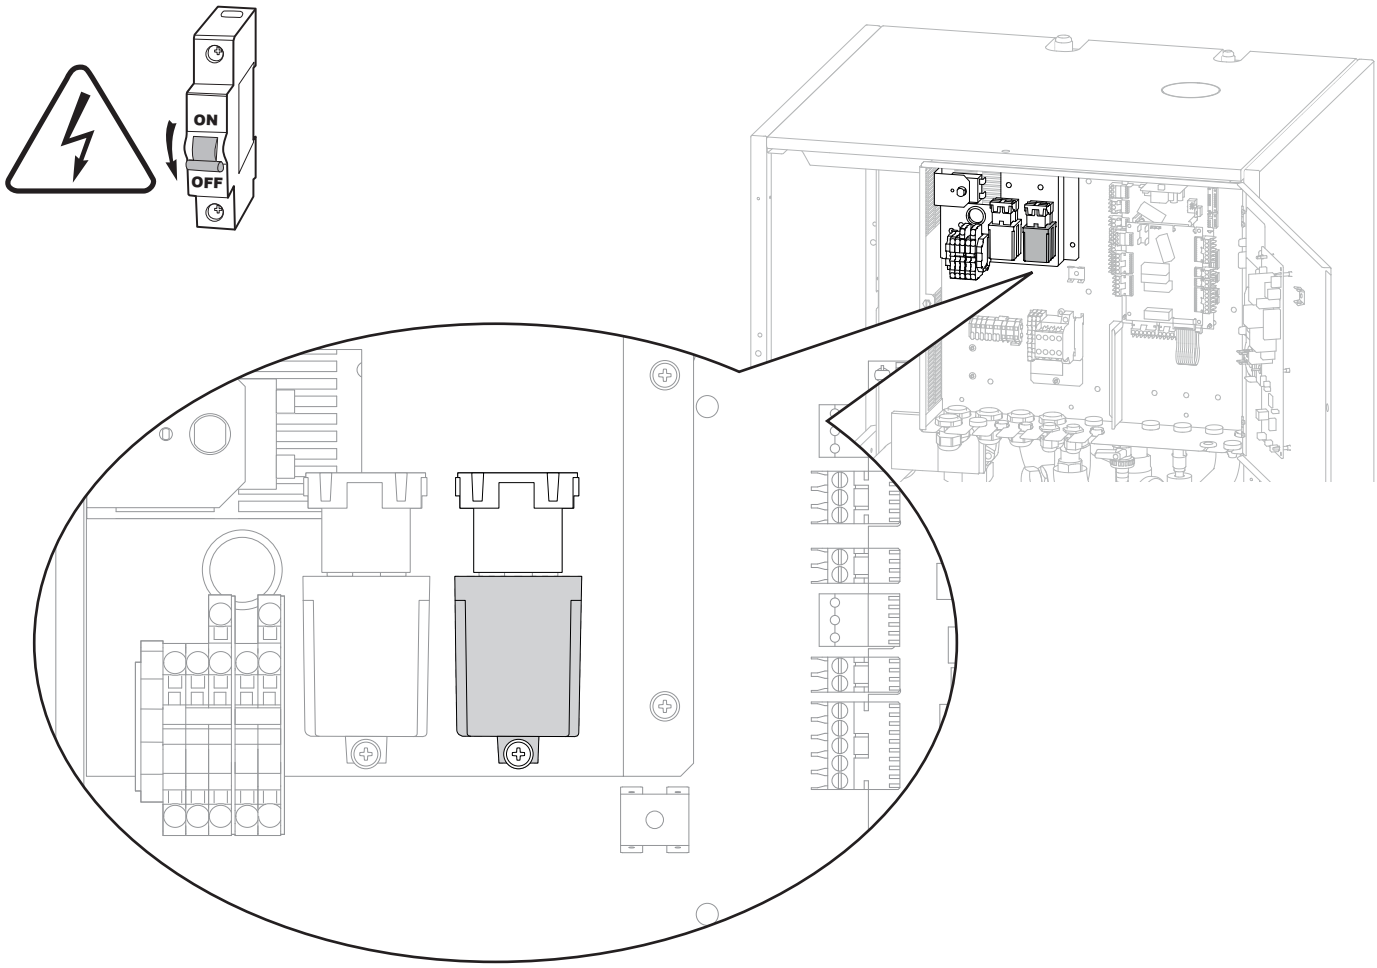


• Alimentation des appoints électriques


Le module hydraulique comporte deux étages d'appoints électriques installés dans le ballon échangeur.


Pompe à chaleur	*Appoints électriques*		*Alimentation des appoints électriques*	
Modèle	*Puissance*	*Intensité nominale*	*Câble (phase, neutre, terre)*	*Calibre disjoncteur courbe C*
Sans kit Relais Appoint 6 kW	3 kW	13 A	3 x 1.5 mm²	16 A
Avec kit Relais Appoint 6 kW	**2 x 3 kW**	**26.1 A**	**3 x 6 mm²**	**32 A**


Avant toute intervention, s'assurer que l'alimentation électrique générale est coupée.


Société Industrielle de Chauffage
SATC - BP 64 - 59660 MERVILLE - FRANCE

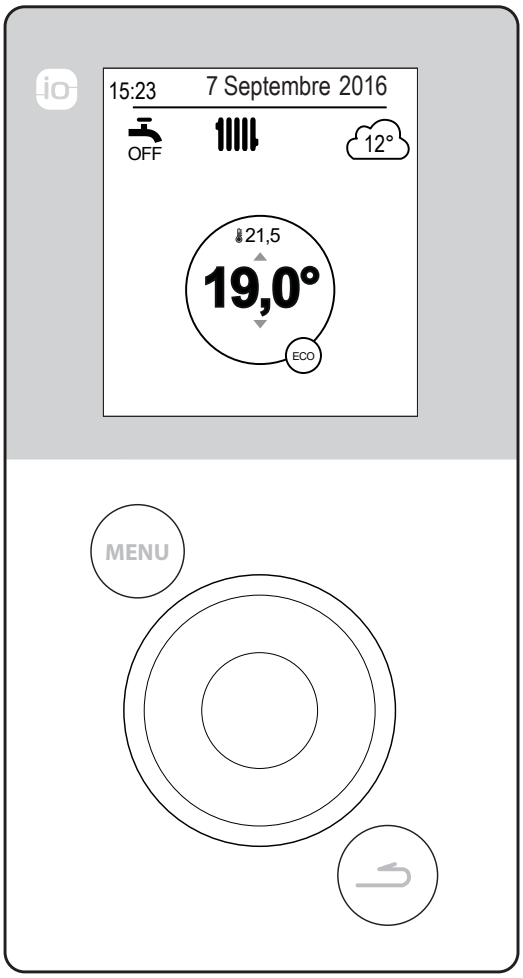


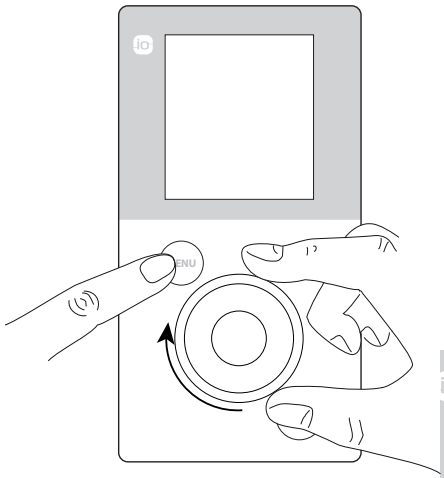

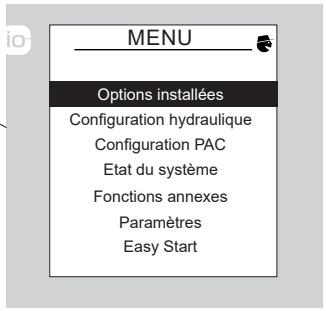



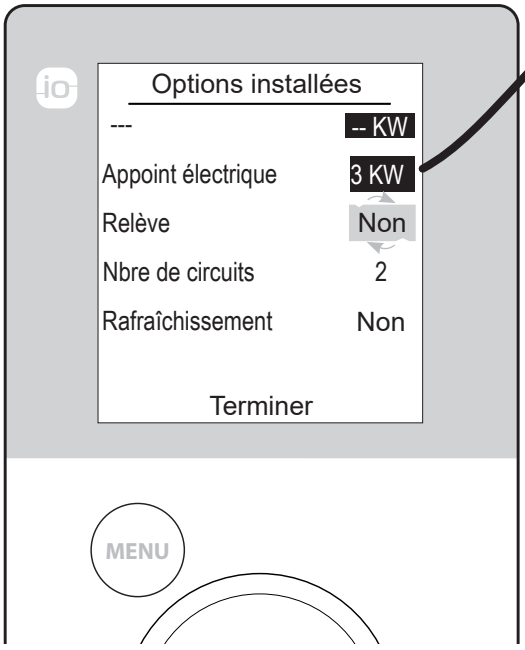

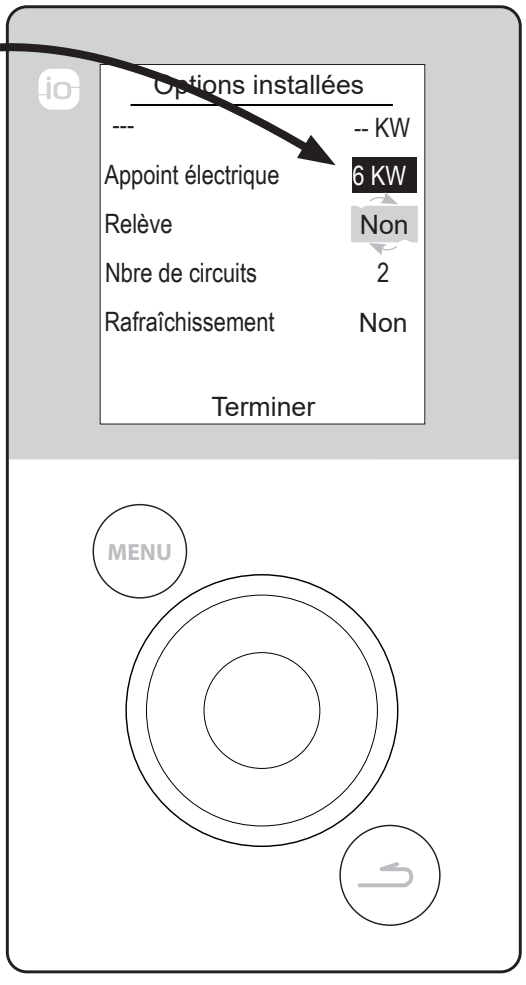





RC Dunkerque - Siren 440 555 886
Matériel sujet à modifications sans préavis - Document non contractuel